


heatmiser®



Modelis: Touchpad(TFT)

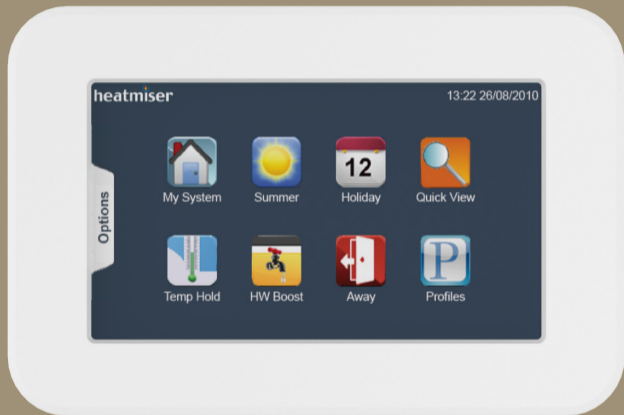

Turinys

| | | | |
|-------------------------|--------------|--|--------------|
| Instaliavimas | 1-10 | Programuojamos zonos | 20-24 |
| Produktas | 1 | Temperatūros užlaikymas | 21 |
| Turinys | 2 | Istorija | 22 |
| Instaliavimo eiga | 3-4 | Temperatūros kontrolė | 23 |
| Pradiniai nustatymai | 5-7 | Komforto lygių koregavimas | 23-24 |
| Laikrodžio nustatymai | 8 | Programuojamos sritys su karšto vandens išeigom | 25-26 |
| LCD Ekranas | 9-10 | Ijung./išjung. laiko koregavimas | 25-26 |
| Mano sistema | 11-14 | Bendri nustatymai | 27-42 |
| Termostato užrakinimas | 12 | "Atostogos" | 27-28 |
| Temperatūros užlaikymas | 13 | Vasaros režimas | 29 |
| Šalčio apsauga | 14 | Trumpas aprašymas | 29 |
| Laikmačio sritys | 15-19 | Temp.užl aikymas(daug sričių) | 30 |
| Istorija | 16 | Karšto vandens paruošimas | 31 |
| Ijungimo laiko keitimas | 17-18 | Namų/ Išvykos režimai | 32 |
| Taimerio reguliavimas | 19 | Grupės | 33-34 |
| | | Profiliai | 35-38 |
| | | Jutiklio nustatymai | 39-40 |
| | | Sistemos nustatymai | 41-42 |



Montavimo procedūra



Reikia:

Montuoti jutiklį akių lygyje.
Perskaityti pilnai instrukcijas, kad išnaudoti visas jutiklio galimybes.



Nedaryti:

Stipriai nespauti LCD ekrano.

Šis jutiklis suprojektuotas pakabinti ant sienos ir tam reikalinga dėžutė, kurios minimalus gylis yra 35mm.

1 žingsnis

Atsargiai nuimkite priekinę dalį, paimdami mažą plokščią atsuktuvą ir paspaudami, termostato apačioje esančius griovelius.

2 žingsnis


Jutiklio priekinę dalį padėkite į saugią vietą.
Sujunkite laidus kaip parodyta 43psl.

3 žingsnis

Prisukite jutiklio nugarinę dalį prie dėžutės.

4 žingsnis

Uždėkite priekinę jutiklio dalį atgal į rėmelį.

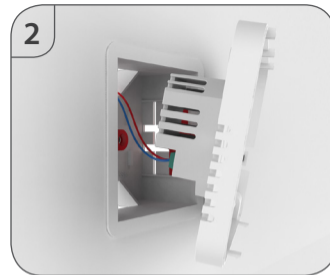



Pradiniai nustatymai Termostato prijungimas prie sistemos

Iki 32 termostatų galima prijungti prie jutiklio ir šie yra pridedami, atliekant paiešką tinkle.

Prieš atliekant paiešką, reikia įvesti komunikacijos numerį, kiekvienam termostatui, esančiui jūsų sistemoje.

Žiūrėkite termostato vadovą, dėl instrukcijų kaip padaryti tai.

Kai įvedėte komunikacijos numerius kiekvienam termostatui, atlikite šiuos veiksmus;

- Įjungus jutiklį, turėtumet pamatyti "Network scan" ekraną.
- Šis ekranas rodo 32 langelius, kurie simbolizuoja 32 galimus termostatus, jūsų sistemoje.
- Norint atlikti tinklo paiešką, spauskite "Scan".
Jei langelis išlieka raudonos spalvos, tai reiškia jog termostatas nėra rastas.
Jei langelis pasidaro mėlynos spalvos, reiškia jog termostatas sėkmingai aptiktas.

Jei esate anksčiau atlikę tinklo paiešką ir norite atlikti naują paiešką, atlikite šiuos veiksmus;

- Spausti "Options" kortelę
- Spausti "Settings" simbolį.....
- Spausti "Network" simbolį
- Spausti "Scan"



Statistika

Statistikos ekranas rodo ryšį, kiekvieno termostato, esančio sistemoje.

Ši sritis gali padėti indentifikuoti problemą, esančią tinkle.



Pradiniai nustatymai Patalpos pavadinimas

Kiekvienai patalpos pavadinimui, maksimaliai galima naudoti 13 simbolių.

Paspauskite "Communication" numerį. **1**

Naudodamiesi klaviatūra, įveskite pavadinimą.

Paspauskite "Done", norint išsaugoti ir grįžti atgal į tinklo sritį. Done

Pakartokite veiksmą ir kitoms patalpoms.

Kai baigsite, spauskite "Done" tinklo srities erkane, kad išsaugot ir išeiti. Done

Pastaba: Turite atlikti naują tinklo paiešką, po to, kai pridedate papildomą termostatą į savo sistemą.




Laikrodžio nustatymai

Norint nustatyti laiką, atlikite šiuos veiksmus;


Paspauskite "Options" kortelę.

Paspauskite laikrodžio simbolį. 

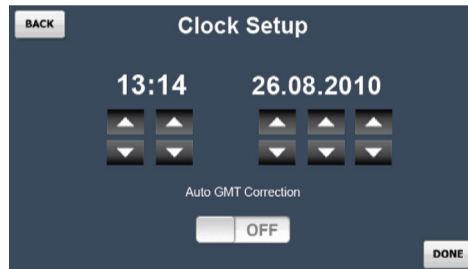

Čia galite nustatyti esamą laiką ir datą, ir pasirinkti kada jutiklis turėtų laikytis GMT taisymo. GMT taisymas automatiškai pakeis jutiklio ir termostatų laiką Spalio ir Kovo mėnesiais, kai laikas keičiasi į Žiemos/Vasaros laiką.

Paspauskite "Done", norint išsaugoti ir išeiti. Done

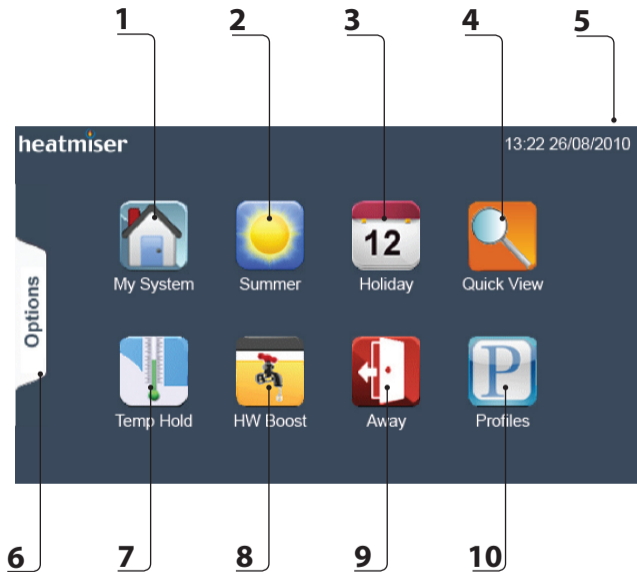

LCD Ekranas

1. Mano sistema: Leidžia peržiūrėti ir kontroliuoti individualias sistemos zonas.
2. Vasaros režimas: Išjungia komforto režimus, kai yra įjungti ir įjungia šalčio apsaugą su numatytais nustatymais.
3. "Atostogos": Išjungia šildymą/karštą vandenį, nustatytą periodą.
4. Trumpas aprašymas: Pateikia aprašymą apie visą sistemos statistiką.
5. Data ir laikas: Rodo esamą datą ir laiką.
6. "Options" kortelė: Prieiga prie laikrodžio, nustatymų ir įjungimo.
7. Temperatūros užlaikymas: Nepaiso nustatytos temperatūros ir palaiko naują, nustatytai trukmei.
8. Karšto vandens greitinimas: Nepaiso taimerio išeių, nustatytą trukmę.
9. "Išvyka": Away: Sistemai nustato "Atostogų" režimą neribotą laiką.
10. Profiliai: Išsaugoti komforto režimai tam tikrų termostatų grupių.



Mano sistema

Paspausdami "My System", atsiras visų patalpų sąrašas, kurios yra jūsų sistemoje.

Patalpos, mėlynam fone parodo, kad komunikacijų ryšys yra puikus.

Patalpos, raudoname fone parodo, kad yra komunikacijos klaida.



"Functions" kort.


"Functions" kortelė atidaro prieigą prie funkcijų, tokių kaip užrakinimas, užlaikymas ir atstatymas.




Mano sistema Termostato užrakinimas

Ši funkcija jums leidžia užrakinti klaviatūrą, pasirinktam termostatui.

Norint aktyvuoti klaviatūros užraktą, atlikite šiuos veiksmus.



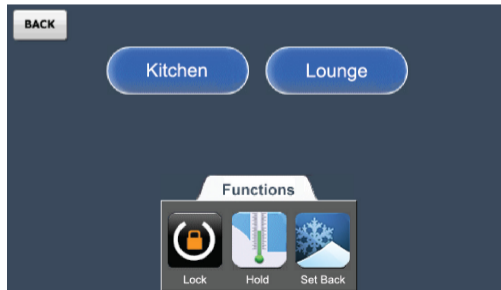

- Paspauskite "Functions" kortelę.
- Paspauskite "Lock" simbolį 
- Pasirinkite vieną arba daugiau termostatų, paspausdami zonos pavadinimą. Pasirinkta zona pasidarys žaliame fone.(tai reiškia, jog užrakinta). Arba paspauskite "Functions" kortelę ir naudokite Pažymėti/Atžymėti Visus funkciją.
- Paspauskite "Done".









Mano sistema Temperatūros užlaikymas





Temperatūros užlaikymo funkcija jums leis reguliuoti esamą operacinę programą ir nustatyti norimą temperatūrą, vienam ar keliems termostatams, norimam laiko periodui.

- Paspauskite temperatūros užlaikymo simbolį 
- Įveskite užlaikymo temperatūrą ir periodą 
- Paspauskite "next" 
- Pasirinkite vieną ar kelis termostatus arba spauskite "functions", norint pasirinkti visus
- Paspauskite "done" mygtuką, norint išsaugoti ir išeiti 

Norint atšaukti temp.užlaikymą, VIENAM termostatui, atilikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "My System" simbolį 
- Pasirinkite termostatą 
- Paspauskite "Temp Hold" simbolį 
- Paspauskite "Cancel Hold" mygtuką 

Norint atšaukti temp.užlaikymą KELIEMS termostatams, atilikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "My System" simbolį 
- Paspauskite "Functions" kortelę
- Paspauskite "Hold" simbolį 
- Paspauskite "Cancel Hold" mygtuką 
- Pasirinkite termostatus, kuriems norite atšaukti temp.užlaikymą 







Mano sistema Šalčio apsauga

"Set Back" funkcija leis nustatyti vienam ar keliems termostatams "Set Back" režimą(šalčio apsauga).a

Šiame režime, termostatas rodys sniegės simbolį ir pradės šildymą tik tada, kai kambario temperatūra nukris iki tokios, kuri yra nustatyta (šalčio apsaugos temperatūra).

Norint įjungti šalčio apsaugą vienam ar keliems termostatams, atilikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "My System" simbolį 
- Paspauskite "Functions" kortelę.
- Paspauskite "Set Back" simbolį 
- Pasirinkite vieną ar kelias zonas, kurioms įjungti šalčio apsaugą, arba spauskite: "Functions" kortelę antrą kartą ir "Select All" 
- Paspauskite "Done" mygtuką 

"Set Back" temperatūros koregavimas

Šalčio apsaugos temperatūros skalė yra 7-17°C ir nustatyta 12°C, kaip numatytoji.


Spausdami "EDIT" iš "Set Back" skilties, jūs galėsite reguliuoti nustatymus ir pasirinkti, kuriam termostatui išsaugoti nustatymus.



Laikmačio sritys


Laikmačiai gali būti prijungiami prie tinklo, norint kontroliuoti apšvietimą, karštą vandenį, gyvatukus.

Laikmačio ekranas rodo dabartinį statusą ir suteikia funkciją įjungti ir išjungti išeią.

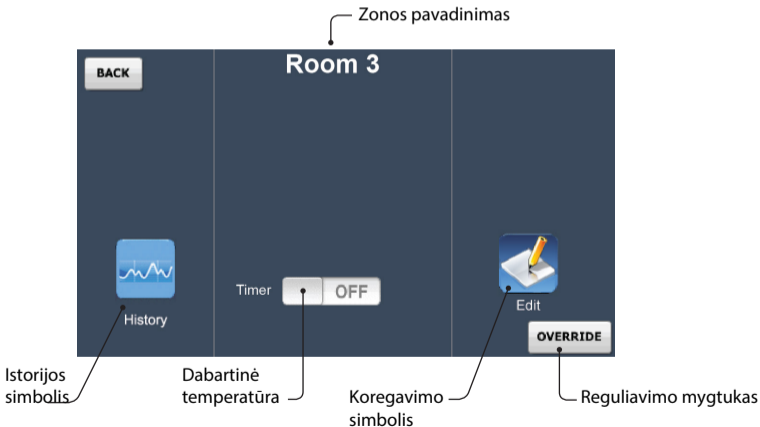

Laikmačio sritys Istorija

Istorijos funkcija leis peržiūrėti valandinį darbinį laiką, per paskutines 4 savaites. Istorijoje rodoma diagrama ir parodo, kuri zona sunaudojo daugiausiai energijos.

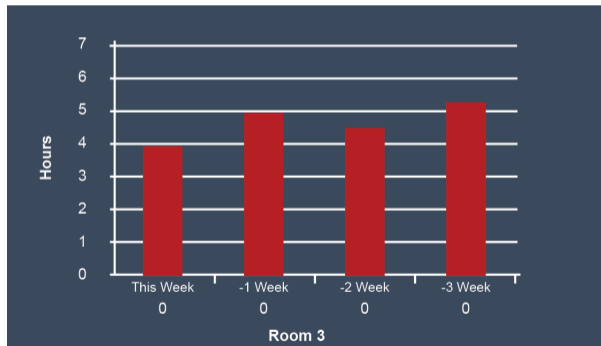



Laikmačio sritys Ijungimo laiko keitimas

"Edit" simbolis leidžia programuoti įjungimo/išjungimo laikus, norimą laiką.



Laikmatis teikia Šiokiadienių/Savaitgalių arba 7 Dienų programavimų režimus. Jei laikmatis rodo Šiokiadienių/Savaitgalių - veikia 5/2 dienos režime, jeigu rodo kiekvieną savaitės dieną - veikia 7 Dienų režime.

Šis režimas gali būti pakeistas laikmatyje ir automatiškai atnaujintas Touchpad jutiklyje. Prašome peržiūrėti laikrodžio instrukcijas, norint tai pakeisti.

Yra 4 dienos nustatymai: Wake, Leave, Return ir Sleep.


Kiekvienam nustatymui, galimas įjungimo ir išjungimo programavimas.

Norint suprogramuoti įjungimo/išjungimo laikus, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Edit" simbolį 
- Pasirinkite dieną ar periodą
- Pasirinkite nustatymą, kurį norite programuoti
- Redaguokite laikmačio įjung./išjung. laikus su Aukštyn/Žemyn mygtukais 
Laikas turi būti įvestas 24 valandų formatu.
Nenaudojamiems periodams laiką nustatykite į -- : -- ir laikrodis ignoruos šį nustatymą.
- Pakartokite šiuos žingsnius, likusioms dienoms/periodams.
- Paspauskite "Done" mygtuką, norint išsaugoti ir išeiti

Pastaba: Šiokiadienių/Savaitgalių programavimui, 4 įjungimo/išjungimo lygiai yra visi tie patys visom darbo dienom, bet gali būti skirtingi savaitgalių dienoms.

7 dienų programavimui, kiekviena diena gali turėti 4 įjungimo/išjungimo lygius.

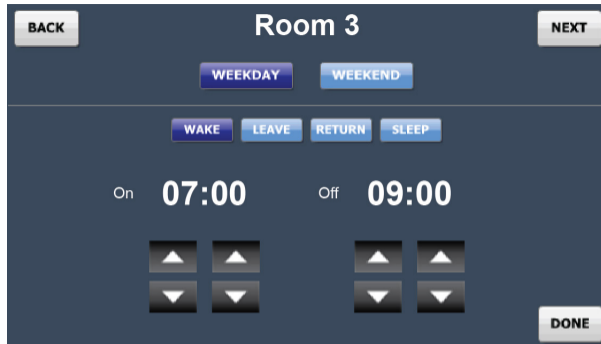

Kopijavimo nustatymai

"Copy" mygtukas leidžia kopijuoti suprogramuotus įjungimo/išjungimo laikus į kitus laikmačius, kurie dirba tame pačiame režime (5/2 dienos arba 7 dienų). Norint nukopijuoti ir patvirtinti įjungimo/išjungimo laikus, atlikite šiuos žingsnius.


- Paspauskite "Copy" mygtuką
Zonos, kurios gali būti pasirinkamos - bus mėlynos ir taps žalios, pasirinkus. Pilkos zonos negali būti pasirinktos.
- Paspauskite "Done" mygtuką, norint išsaugoti ir išeiti



Laikmačio zonos Reguliavimas


Laikmatis turi reguliavimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti išeiigas valandomis. Norint atlikti reguliavimą, atilikte šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Override" mygtuką
- Naudodami rodykles, nustatykite periodą
- Paspauskite "Done" mygtuką

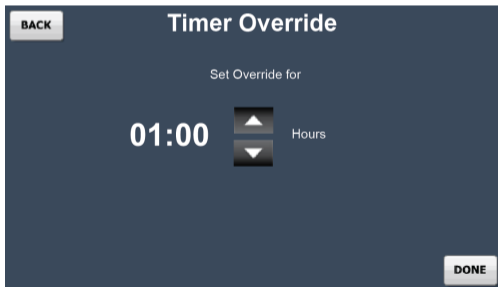

Programuojamos zonos

Programuojamos sritys rody's dabartinę kambario temperatūrą, ir jei taikoma perjungimo funkcija rodyti grindų temperatūrą.

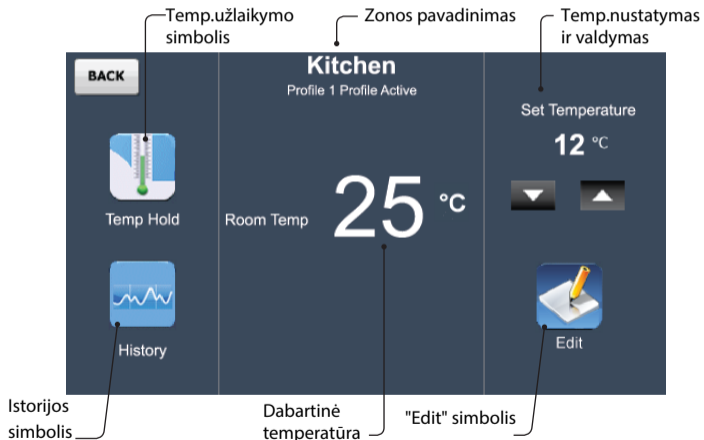



Programuojamos zonos Temperatūros užlaikymas(indiv.zonos)

Temperatūros užlaikymo funkcija, jums leis reguliuoti konkrečios zonos esamą operacinę programą ir nustatyti norimą temperatūrą, norimam laiko periodui.


Norint nustatyti temperatūros užlaikymą termostatų grupei, naudokite "Hold" funkciją iš pagrindinio ekrano.

Norint nustatyti užlaikymo laiką, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Temp Hold" simbolį
- Nustatykite temperatūros užlaikymo temperatūrą, naudodami rodykles
- Paspauskite "Done" mygtuką, norint išsaugoti ir išeiti



Termostatas ir zonų ekranas rodys užlaikymo likusį laiką.

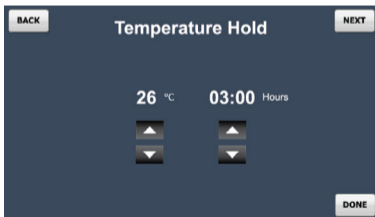

Norint atšaukti užlaikymo operaciją, paspauskite "Temp Hold" simbolį ir tada spauskite "Cancel Hold" mygtuką.



Programuojamos zonos Istorija


Istorijos funkcija programuojamoje srityje leis peržiūrėti valandinį darbinį laiką ir temperatūros profilį per paskutines 4 savaites.

Istorijoje rodoma diagrama ir parodo, kuri zona sunaudojo daugiausiai energijos. Informacija gali būti perkelta į jūsų kompiuterį.

Yra 2 perkeltimo metodai:

- "Export All" perkels visų zonų temperatūros profilį.
- "Zone Export" perkels tik pasirinktas zonas.

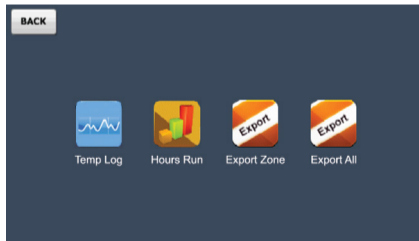

Perkelti duomenys išsaugomi csv formatu ir gali būti redaguojami Excel programa.





Programuojamos zonos Temperatūros kontrolė

Aukštyn/Žemyn mygtukais galėsite reguliuoti temperatūrą

- Naudokite Aukštyn/Žemyn mygtukus, norint pasirinkti temperatūrą 
- Paspauskite "Apply" mygtuką 

Pastaba: Šis reguliavimas bus palaikomas iki kito, suprogramuoto komforto lygio.



Programuojamos zonos Komforto lygių koregavimas

"Edit" simbolis leidžia suprogramuoti komforto lygius, pasirinktam termostatui.






Laikmatis teikia Šiokiadienių/Savaitgalių arba 7 Dienų programavimų režimus. Jei laikmatis rodo Šiokiadienių/Savaitgalių - veikia 5/2 dienos režime, jeigu rodo kiekvieną savaitės dieną - veikia 7 Dienų režime.

Šis režimas gali būti pakeistas laikmatyje ir automatiškai atnaujintas Touchpad jutiklyje. Prašome peržiūrėti laikrodžio instrukcijas, norint tai pakeisti.

Yra 4 dienos nustatymai: Wake, Leave, Return ir Sleep.

Kiekvienam nustatymui galima suprogramuoti pradžios laiką ir temperatūrą, ši temperatūra bus palaikoma iki kito, suprogramuoto komforto lygio.



Norint programuoti komforto lygius, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Edit" simbolį 
- Pasirinkite dieną ar periodą 
- Pasirinkite programą, kurią programuosite 
- Redaguokite laiką ir temperatūrą, naudodami Aukštyn/Žemyn mygtukus 
Laikas turi būti įvestas 24 valandų formatu.
Nenaudojamiems periodams laiką nustatykite į -- : -- ir termostatas ignoruos šį nust.
- Pakartokite šiuos žingsnius, likusioms dienoms/periodams.
- Paspauskite "Done" mygtuką, norint išsaugoti ir išeiti 

Pastaba: Šiokiadienių/Savaitgalių programavimui, 4 įjungimo/išjungimo lygiai yra visi tie patys visom darbo dienom, bet gali būti skirtingi savaitgalių dienoms. 7 dienų programavimui, kiekviena diena gali turėti 4 įjungimo/išjungimo lygius.

Kopijavimo nustatymai

"Copy" mygtukas leidžia kopijuoti suprogramuotus įjungimo/išjungimo laikus į kitus laikmačius, kurie dirba tame pačiame režime (5/2 dienos arba 7 dienų). Norint nukopijuoti ir patvirtinti įjungimo/išjungimo laikus, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Copy" mygtuką 
Zonos, kurios gali būti pasirenkamos - bus mėlynos ir taps žalios, pasirinkus. Pilkos zonos negali būti pasirinktos.
- Paspauskite "Done" mygtuką, norint išsaugoti ir išeiti 



Programuojamos zonos su karšto vandens išeigom

Šio tipo zonos veikia taip, kaip ir programuojamos zonos, bet turi papildomą išeią, kontroliuoti karštą vandenį.

Jungkilio funkcija leidžia įjungti ir išjungti karštą vandenį.



Karšto vandens jungiklis



Pogramuojamos zonos su karšto vandens išeigom Įjungimo laiko koregavimas

Komforto lygių redagavime, papildomai gali būti redaguojamas karšto vandens įj./išj laikas. Yra 4 dienos nustatymai: Wake, Leave, Return ir Sleep.

Kiekvienam nustatymui, galimas įjungimo ir išjungimo programavimas.

Norint programuoti karšto vandens įj./išj. laikus, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Edit" simbolį
- Paspauskite "Hot Water" mygtuką
- Redaguokite įjungimą ir išjungimą, naudodami rodyklės mygtukus
- Pakartokite šiuos žingsnius, likusioms dienoms/periodams.
- Paspauskite "Done" mygtuką, norint išsaugoti ir išeiti

Pastaba: Šiokiadienių/Savaitgalių programavimui, 4 įjungimo/išjungimo lygiai yra visi tie patys visom darbo dienom, bet gali būti skirtingi savaitgalių dienoms. 7 dienų programavimui, kiekviena diena gali turėti 4 įjungimo/išjungimo lygius.

Kopijavimo nustatymai

"Copy" mygtukas leidžia kopijuoti suprogramuotus įjungimo/išjungimo laikus į kitus laikmačius, kurie dirba tame pačiame režime (5/2 dienos arba 7 dienų). Norint nukopijuoti ir patvirtinti įjungimo/išjungimo laikus, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Copy" mygtuką
- Paspauskite "Done" mygtuką, norint išsaugoti ir išeiti



"Atostogos"

Atostogų funkcija sumažina nustatytą temperatūrą, pasirinktosiose zonose, iki šalčio apsaugos temperatūros nustatymų.

Termostatas išlaikys šią temperatūrą, ir laikmatis bus išjungtas, nustatytą laiką.

Kai atostogų režimas pasibaigs, konkrečios zonos automai grįš į suprogramuotą režimą.

Gali būti nustatomi iki 8 numatytų, atostogų grafikų, naudojant Touchpad jutiklį.

- Norint programuoti atostogų funkciją, atilikite šiuos žingsnius;
- Paspauskite "Holiday" simbolį
- Paspauskite "Add" mygtuką
- Naudojant Aukštyn/Žemyn mygtukus, įveskite atostogų datą ir laiką
- Naudojant Aukštyn/Žemyn mygt., įveskite atostogų pabaigos datą ir laiką
- Paspauskite "Next" mygtuką
- Pasirinkite, kurioms zonoms taikyti atostogų funkciją
- Žalios spalvos zonos yra pasirinktos, o mėlynos - nepasirinktos.
- Paspauskite "Next" mygtuką
- Įveskite atostogų pavadinimą, naudojant klaviatūrą. Pavadinimas gali būti sudarytas iš 13 simbolių.
- Paspauskite "Done", norint išsaugoti ir išeiti



Add



Next

Zone Name

Next

Done

Norint redaguoti atostogų grafiką, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Holiday" simbolį
- Pasirinkite atostogas, kurias norite redaguoti
- Paspauskite "Edit" mygtuką
- Naudojant Aukštyn/Žemyn mygt. koreguokite pradžią/pabaigą ir laiką
- Paspauskite "Next" mygtuką
- Pasirinkite, kurioms zonoms, taikyti pakeitimus
- Paspauskite "Done" mygtuką, norint išsaugoti



Edit



Next

Zone Name

Done

Atostogų būseną

Atostogų ekranas parodo suplanuotas atostogas.

Kai atostogos prasideda, ekranas rodydys, jog atostogos yra aktyvios.





Vasaros režimas

Touchpad jutiklio vasaros režimas leidžia greitai ir lengvai, pasirinktas šildymo zonas nustatyti į "set back" režimą ir tam nereikalingas komforto lygių perprogavimas. Karšto vandens laikai nebus paveikti, kai vasaros režimas yra įjungtas.

"Set back" temperatūra gali būti nustatyta kiekviename termostate nuo 07°C iki 17°C arba tai galima atlikti iš Touchpad.

Kaip indikacija, šildomų zonų ekranai rodys snaigės simbolį, kai vasaros režimas yra aktyvus. Kaip numatytasis nustatymas, visos šildomos zonos leis nustatyti šį režimą, tačiau norint tam tikroms zonoms išjungti šia galimybę, atlikite šiuos veiksmus.

- Paspauskite "Summer"
- Zonos, esančios žaliame fone leis nustatyti vasaros režimą, o zonos mėlyname fone - neleis.
- Paspauskite "Zones", norint pasirinkti termostatą, kuriam išjungti vasaros rež.galimybę.

Norint atšaukti vasaros režimą:

- Paspauskite "Summer".
- Pasirinkite "Functions tab".
- Paspauskite "Unselect All"
- Pasirinkite "Done".



Trumpas aprašymas

"Quick View" skiltyje yra visų zonų, esančių jūsų sistemoje, aprašymas.

Taip pat rodoma zonų temperatūra ir išieigų statusas.

Jūs galite naudoti šią skiltį, norint greito "priėjimo" prie bet kokios zonos, esančios jūsų sistemoje, pirmiausia išsirenkant zoną ir spaudžiant "Detail".



Temperatūros užlaikymas(daug sričių)

Temperatūros užlaikymo funkcija, jums leis reguliuoti konkrečių zonų esamą operacinę programą ir nustatyti norimą temperatūrą, norimam laiko periodui.

Norint nustatyti temperatūros užlaikymą, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite temperatūros užlaikymo simbolį
- Naudodami Aukštyn/Žemyn mygt., įveskite užlaikymo temp. ir periodą
- Paspauskite "Next" mygtuką
- Pasirinkite zonas, kuriems norite įgalinti temperatūros užlaikymą
- Paspauskite "Done" mygtuką



Norint atšaukti temp.užlaikymą, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Temp Hold" simbolį
- Paspauskite "Cancel Hold" mygtuką
- Pasirinkite, kurioms zonoms atšaukti temperatūros užlaikymo funkciją. Zonos, esančios pilkame fone, nėra aktyvavusios užlaikymo. Zonos, esančios žaliame fone - užlaikymas bus atšauktas, o mėlyname fone - užlaikymas išliks aktyvus.
- Paspauskite "Done" mygtuką





Karšto vandens paruošimas

Jei savo sistemoje turite termostatų, su karšto vandens funkcija, jūs galite reguliuoti karšto vandens išeigas.

Reguliuojant, termostatas blyksčios TIMER ON / HW ON , priklauso nuo termostato modelio.

Norint naudoti šią funkciją, atlikite šiuos žingsnius;

- Paspauskite "HW BOOST" simbolį
- Naudojant Aukštyn/Žemyn mygtukus, įveskite paruošimo periodą
- Paspauskite "Done" mygtuką



Norint atšaukti, pakartokite žingsnius, nustatydami paruošimo laiką į 00 val.

Kai paruošimo periodas pasibaigs, zona grįs į suprogramuotus nustatymus.



Namų/Išvykos režimai

Išvykos režimas nustato "set back" režimą, pasirinktom zonom, neribotam laikui. Šis režimas naudojamas, kai nežinote, kada grįšite atgal į pastatą.

Zonos bus kontroliuojamos, naudojant šalčio apsaugos("set back") temperatūros ir karštas vanduo bus išjungtas.

Paspaudus "Home", išvykos funkcija bus atšaukta ir zonos sugrįs į suprogramuotus nustatymus.

Kaip numatytasis nustatymas, visos šildomos zonos leis nustatyti šį režimą, tačiau norint tam tikroms zonoms išjungti šia galimybę, atlikite šiuos veiksmus.

Norint aktyvuoti išvykos režimą, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Away" simbolį
- Perjunkite jungiklį į įjungimo(ON) poziciją.
- Paspauskite "Edit" mygtuką
- Pasirinkite zonas, kuriems norite įgalinti išvykos režimą
- Zonos, esančios žaliame fone, palaikys išvykos režimą ir zono, esančios mėlyname fone - išvykos režimo nepalaikys.
- Paspauskite "Done" mygtuką









Profiliai

Bent 1 grupė turi būti sukūrta (žiūrėti 33psl.), tam, kad būtų galimybė sukurti profilius.

Profiluose yra išankstiniai komforto lygiai ir įjungimo/išjungimo laikų nustatymai, kurie gali būti taikomi grupėms(žiūrėti 33psl.) Kai profilis veikia, nustatymai yra nedelsiant siunčiami į prietaisus, esančius profilio grupėje, perrašydami senus nustatymus.

Pavyzdžiui, dirbant pamaininį darbą, su įvairiu grafiku, galite sukurti 2 profilius - dieninė pamaina ir naktinė pamaina. Turėdami du profilius, lengvai ir greitai perjungsit šildymo sistemos programą, kai pamaina pasikeičia.

Norint sukurti profilį, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Profiles" simbolį ir tada pasirinkite "Profiles" simb. dar kartą  
- Paspauskite "Add" mygtuką 
- Pasirinkite grupę, kuriai norite įgalinti profilį.
Žiūrėkite 33psl., peržvelgti informaciją, kaip sukurti grupę.
- Paspauskite "Next" mygtuką 

Sukurtas profilio tipas veikia termostatų tipu, esančių grupėse.

Šildymo profilis (5/2 Dienų režimas): Šis profilio tipas leidžia programuoti šokiadienių/ Savaitgalių komforto lygius. Žiūrėkite 23-24 puslapius, peržvelgti programavimo instrukcijas.



Šildymo profilis (7 Dienų režimas): Šis profilio tipas leidžia programuoti kiekvienos savaitės dienos komforto lygius. Žiūrėkite 23-24psl, peržvelgti programavimo instrukcijas.

Karšto vandens/Laikmačio profilis (5/2 Dienos režimas): Šis profilio tipas leidžia programuoti šokiadienių/savaitgalių įjung./išjung. laikus. Žiūrėkite 17-18psl (laikmačio) ir 25-26psl (karštas vandens), peržvelgti programavimo instrukcijas.

Karšto vandens/Laikmačio profilis (7 Dienų režimas): Šis profilio tipas leidžia programuoti kiekvienos savaitės dienos įjung./išjung. laikus. Žiūrėkite 17-18psl (laikmačio) ir 25-26psl (karšto vandens), peržvelgti programavimo instrukcijas.

- Norint suprogramuoti profilį, sekite intrukcijas, esančias 17-18, 23-24 ar 25-26 puslapiuose.







- Paspauskite "Next" mygtuką 
- Įveskite profilio pavadinimą, naudodami klaviatūrą ir spauskite "Done" 



Profiliai




Profilio redagavimas

Norint redaguoti profilį, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Profiles" ir spauskite "Profile" simbolį dar kartą  
- Pasirinkite profilį, kurį norite redaguoti.
- Paspauskite "Edit" mygtuką 
- Redaguokite profilį.
- Paspauskite "Done" mygtuką 




Profilio ištrinimas

Norint ištrinti profilį, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Profiles" ir spauskite "Profiles" simbolį dar kartą  
- Select the Profile to delete.
- Paspauskite "Delete" mygtuką 

Profilio aktyvavimas

Norint aktyvuoti profilį, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Profiles" ir spauskite "Profiles" simbolį dar kartą  
- Pasirinkite profilį, kurį norite aktyvuoti.
- Paspauskite "Run" mygtuką 

Nustatymai bus nedelsiant nusiųsti į zonas, esančias grupėje ir jų zonų ekranas rodys, kad profilis yra aktyvus.

Pastabos:




1. Kai aktyvuojuote profilį, visi esantys termostatų nustatymai, bus perrašomi profilio nustatymais.
2. Vienu metu zonai gali būti paleidžiamas tik vienas šildymo profilis.
3. Jei zona turi šildymo ir karšto vandens termostato modelį, įmanoma aktyvuoti šildymo ir karšto vandens profilį, vienu metu. Touchpad jutiklis indikuos, kad du profiliai yra aktyvus.



Jutiklio nustatymai Apsaugos nustatymai

Touchpad jutiklis turi apsaugos funkciją, kuri leidžia nustatyti prieigos limitą, pavyzdžiui zonos nustatymai negali būti keičiami, neįvedant kodo.

Norint aktyvuoti šią funkciją, atlikite šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Options" skiltį.
- Paspauskite "Settings" simbolį 
- Paspauskite "Security" simbolį 
- Įjunkite jungiklį į ON padėtį ir tada įveskite apsaugos kodą.
- Paspauskite "Done" mygtuką..... 

Pastaba: Jei pamiršote ar pametėte savo vartotojo kodą, susisiekite su savo įrangos tiekėju, dėl pagalbos.



Jutiklio nustatymai Sistemos informacija

- Paspauskite "Options" skiltį.
- Paspauskite "Settings" simbolį 
- Paspauskite "System Info" simbolį 

Šiame ekrane matysite dabartinę Touchpad jutiklio versiją.



Jutiklio nustatymai Pagrindinis laikmatis

Pagrindinio laikmačio funkcija gali būti naudojama tik su neprogramuojamais termostatais. Instaliavimo metu, galite pasirinkti, kurios zonos turėtų palaikyti šiuos laikus.

Per suprogramuotą laiką, termostatas kontroliuos nusatytą temperatūrą ir praėjus suprogramuotui laikui, kontroliuos "set back" temperatūrą.



Jutiklio nustatymai Ekranas

Ryškumo kontrolė leidžia kontroliuoti, Touchpad jutiklio ryškumo lygį.

Kalibravimo funkcija, gali būti naudojama, norint sukalibruoti, liečiamą ekraną.



Jutiklio nustatymai Istorijos ištrinimas

Touchpad jutiklis gali talpinti 4 savaičių duomenis, kiekvienos zonos. Norint ištrinti istoriją, naudokite "delete history" funkciją.



E[efW S

'EW4SUJ' fW bVsf dS

'EWTSUJ' fW bVsf dS` SgVa\ S_ Sl] S[SfaefaY f [+hk] aeSd' eWTSUJ' Xg`] U\ aekdS] fkh[aež
'EWTSUJ' fW bVsf d e e] S^ kdS ") Ž#) »5 [d# \$»5 kdS` g_ Sfkfa\ fW bVsf dSž' EWTSUJ' fW bVsf d e Xg`] U\ S kdS YS\ S [V[h[VgS\W_ eSd\ S h[eW_ efWd_ aefSfS_ ež



E[efW S

? S] eL S'geYd V ^L [fSe

? S] eL S'geYd V ^L [fSekdS` SgVa\ S_ Se fWd_ aefSfgaeWbd[W]gd brijungtas grindų sensorius. Ši funkcija naudojama, norint apsaugoti grindis nuo perkaitinimo.

Grindų limito skalė yra 20-45°C ir 28°C yra numatytoji temperatūra.

Grindų limitinės temperatūros funkcija galima individualiems arba visiems termostatams, su grindų limito funkcija.



Sistema Sistemos atstatymas

Sistemos atstatymo funkcija ištrins visus termostatus ir istorijos informaciją, esančią jūsų sistemoje.

Po sistemos atstatymo, jums reikės atlikti naują tinklo paiešką ir pridėti termostatus prie savo sistemos.






Sistema Programinės įrangos atnaujinimas

Touchpad jutiklio progr.įranga, gali būti atnaujinama, kai naujos funkcijos yra išleistos. Pasitirkinkite naujausią versiją, apsilankydami "Support Section" skiltyje, puslapyje www.heatmiser.com Norint atlikti atnaujinimą, Touchpad jutiklis turi būti įjungtas. Prijunkite Touchpad jutiklį prie kompiuterio, naudodami USB kabelį. Išskeiskite TFT.BIN failą iš atsiųsto ZIP failo.

Nukopijuokite ir įkelkite TFT.BIN failą į Touchpad "drive", savo kompiuteryje.

Dabar turite atlikti šiuos žingsnius.

- Paspauskite "Options" skiltį. 
- Paspauskite "Settings" simbolį
- Paspauskite "System" simbolį 
- Paspauskite "Firmware Update" simbolį
- Paspauskite "Done" mygtulą 

Touchpad jutiklio programinė įranga atsinaujins ir ekranas bus perkrautas iš naujo. Pažiūrėti ar atnaujinimas atliktas sėkmingai, pažiūrėkite versijos numerį, "System Info" skiltyje.



Užrašai

A series of 15 horizontal dotted lines for writing.



Užrašai

A series of 15 horizontal dotted lines for writing.



Heating Professionals:

Request a copy of our product installation guide containing detailed technical specifications for our complete product range: www.heatmiser.com/guide

Want More Information?

Call our support team on: +44 (0)1254 669090

Or view technical specifications directly on our website:
www.heatmiser.com



PDF



FAQ



Video



Twitter: [heatmiseruk](https://twitter.com/heatmiseruk)



Facebook:
facebook.com/thermostats